


## Unterbrechungszeiten monovalente Wärmepumpenanlagen

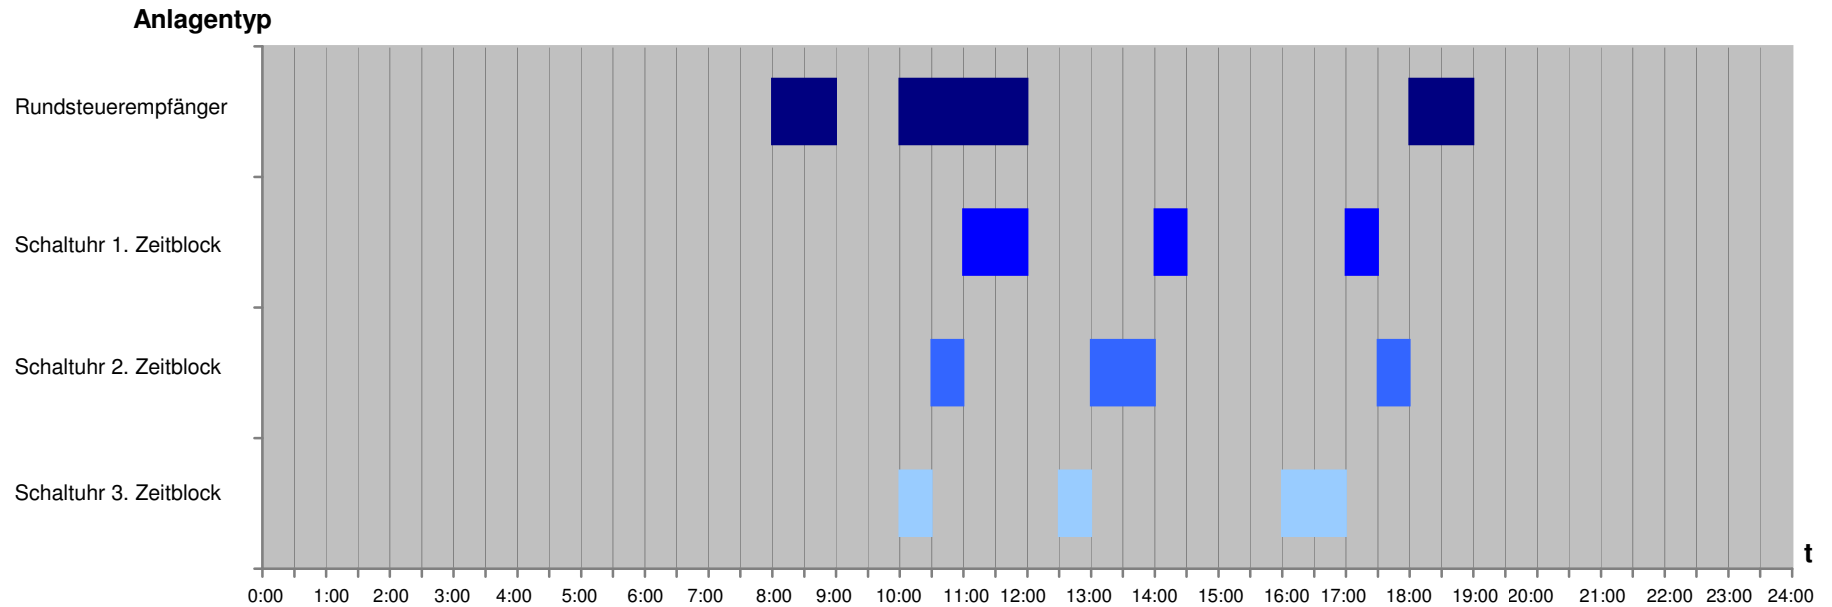

### Rundsteuerempfänger:

Die Abschaltung erfolgt zwischen 8:00 - 9:00 Uhr, 10:00 - 12:00 Uhr und 18:00 - 19:00 Uhr.

### Schaltuhr 1. Zeitblock:

Die Abschaltung erfolgt zwischen 11:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 14:30 Uhr und 17:00 - 17:30 Uhr.

### Schaltuhr 2. Zeitblock:

Die Abschaltung erfolgt zwischen 10:30 - 11:00 Uhr, 13:00 - 14:00 Uhr und 17:30 - 18:00 Uhr.

### Schaltuhr 3. Zeitblock:

Die Abschaltung erfolgt zwischen 10:00 - 10:30 Uhr, 12:30 - 13:00 Uhr und 16:00 - 17:00 Uhr.

Den bei Ihrer Schaltuhr hinterlegten Zeitblock erfahren Sie von Ihrem Installateur.